



Ifremer

Direction Départementale des Territoires et
de la Mer
50100 CHERBOURG

Port-en-Bessin,
Le 31 juillet 2013

N/Réf. : RH/PB/13-036

Objet : Gisement de coques de la Pointe de Brévands

Affaire suivie par Marie-Laure Cochard
Laboratoire Ressources Halieutiques

Monsieur le Directeur,

Suite à la Commission de visite du gisement de coques de la Pointe de Brévands du 22 juillet dernier, vous trouverez ci-joint le résultat des mesures et analyses effectuées par nos laboratoires sur les échantillons prélevés.

Dans le secteur bordant la passe de Carentan (prélèvements 2, 3, 4), la taille moyenne des individus est de 25 mm et 83 % des coques ont une taille inférieure à la taille minimale de capture légale de 27 mm. A proximité de la balise de l'îlette (prélèvement 1), la taille moyenne des individus est de 23 mm et 99 % des coques ont une taille inférieure à la taille minimale de capture légale de 27 mm.

Sous condition d'un criblage obligatoire sur les lieux de pêche, une exploitation de ce gisement pourrait être envisagée lorsque la majorité des individus aura atteint la taille minimale de capture légale.

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint le rapport d'essai de l'analyse microbiologique réalisée sur l'échantillon prélevé sur ce même gisement. Celui-ci présente une concentration en E. coli (19000/100 g de CLI) bien supérieure aux normes en vigueur pour une zone classée B. Par conséquent, d'un point de vue sanitaire, nous ne sommes pas favorables à l'ouverture du gisement.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de mes sincères salutations.

Chef de la Station

Copies : Laboratoire Environnement Ressources de Normandie (Ifremer/LERN)
CRPM Basse Normandie
Laboratoire Ressources Halieutiques (Ifremer/HMMN/RH-PB)

**Institut français de Recherche
pour l'Exploitation de la Mer**

Etablissement public à caractère
industriel et commercial

Station de Port-en-Bessin
Avenue du Général de Gaulle
B.P. 32
14520 Port-en-Bessin
France

téléphone 33 (0)2 31 51 56 00
télécopie 33 (0)2 31 51 56 01
<http://www.ifremer.fr>

Siège social
155, rue Jean-Jacques Rousseau
92138 Issy-les-Moulineaux Cedex
France

R.C.S. Nanterre B 330 715 368
APE 731 Z
SIRET 330 715 368 00297
TVA FR 46 330 715 368

téléphone 33 (0)1 46 48 21 00
télécopie 33 (0)1 46 48 22 96
<http://www.ifremer.fr>

ANNEXES

Aspects biologiques :

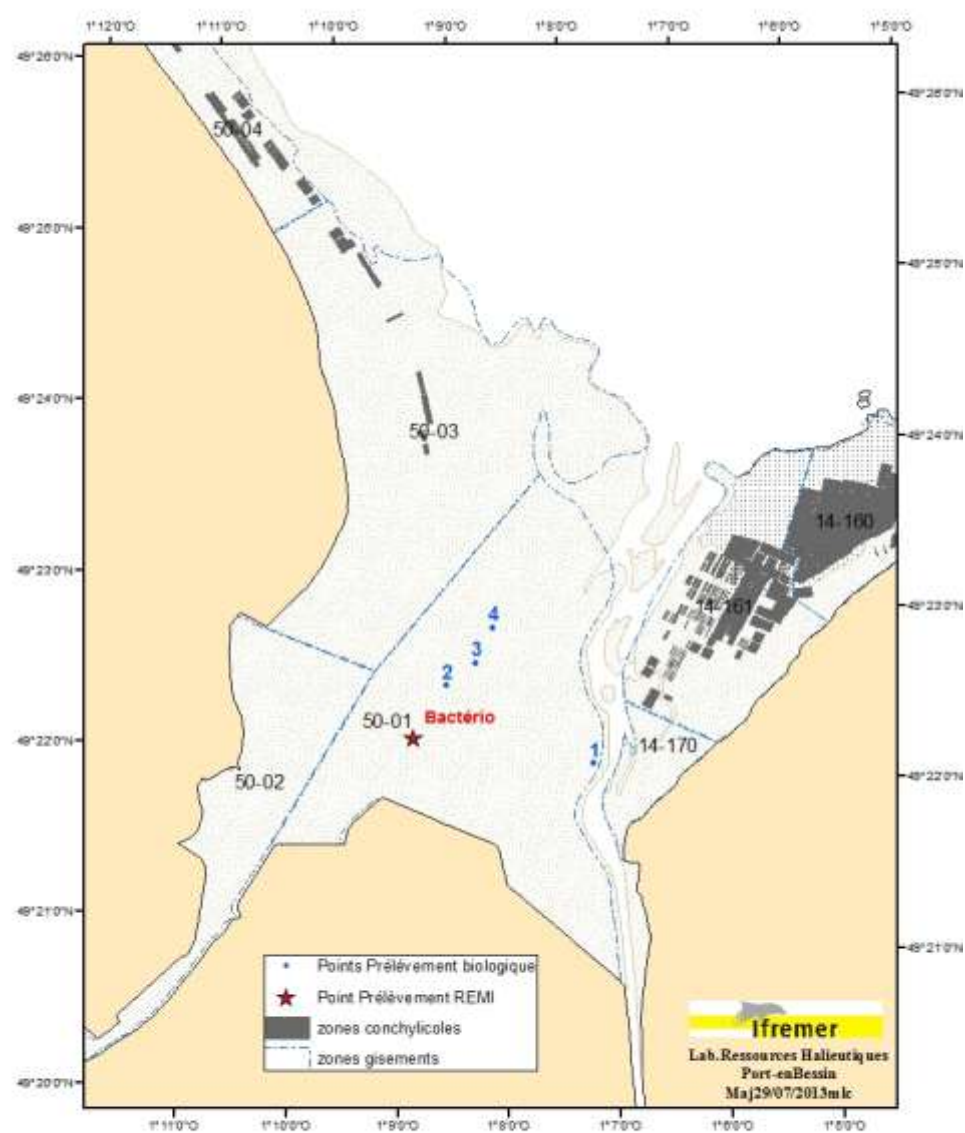


Fig.1: Localisation des points de prélèvements

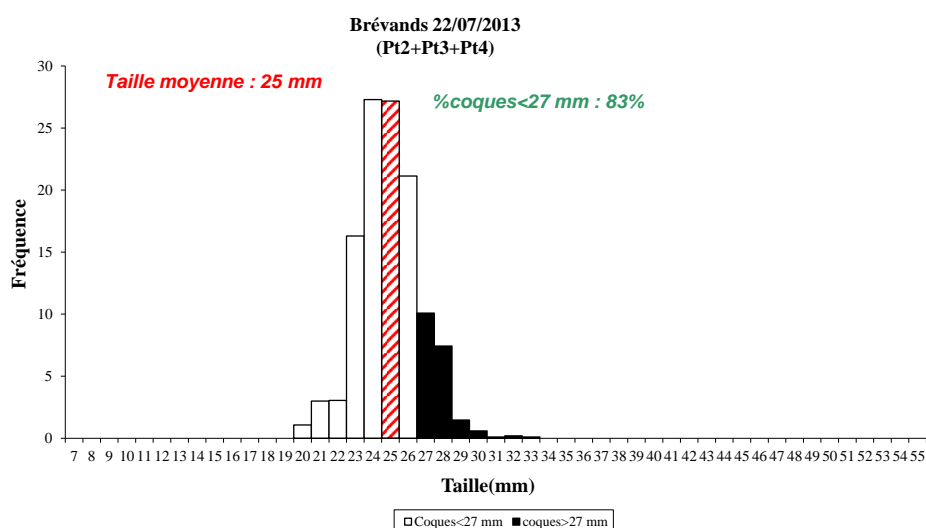
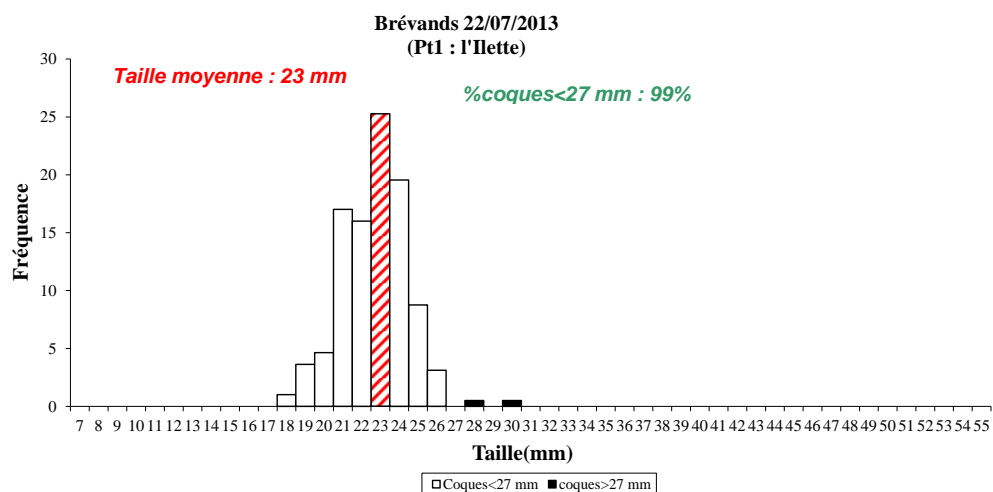


Fig.2 : Histogrammes des tailles des prélèvements N°1, et 2, 3 et 4.

| Résultats | Densité de coques/m ² | Densité en Kg/m ² | Taille moyenne en mm | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Prélèvement 1 | 1381 | 5.6 | 23 | | | |
| Prélèvement 2 | 720 | 4.0 | 26 | | | |
| Prélèvement 3 | 3178 | 6.0 | 24 | | | |
| Prélèvement 4 | 984 | 15.6 | 26 | | | |
| Prélèvements 2+3+4 | 4882 | 6.4 | 25 | | | |
| Taille 27 mm | % en nbre < 27mm | Poids < 27mm en kg/m ² | %Poids < 27mm | % en nbre > 27mm | Poids > 27mm en kg/m ² | %Poids > 27mm m |
| Prélèvement 1 | 99% | 5.5 | 97% | 1% | 0.2 | 3% |
| Prélèvement 2 | 71% | 2.6 | 65% | 29% | 1.4 | 35% |
| Prélèvement 3 | 94% | 5.2 | 87% | 6% | 0.8 | 13% |
| Prélèvement 4 | 58% | 8.0 | 51% | 42% | 7.7 | 49% |
| Prélèvements 2+3+4 | 83% | 16.0 | 63% | 17% | 9.2 | 37% |

Fig.3 : Tableau des résultats

■